

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA	S.V.V.	PODHLÉD	E (k)
107	PROPOJOVACÍ CHODBA	114,30	2,86 /	minerální desky 600/600 na kovový rošt	100
108	CHODBA	27,00	2,62 / 3,28	minerální desky 600/600 na kovový rošt	100
109	CHODBA	44,40	2,66 / 3,28	minerální desky 600/600 na kovový rošt	100
110	KABINET - elektro beze změny	19,40	2,66 / 3,28	minerální desky 600/600 na kovový rošt

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Legenda

- kablové trasy v podhledu v odděleném žloutě /150/100 + rezervní dráhy žltá /100/100 pro silodržací
- CMK-J 3 od 5x1,5
- CMK-J 3x2,5

Legenda

- správec na osvětlení s klíčem
- ⊗ ♂ Ledovnice - Podhledový jinčerevený senzor pohybu RUSH 230V bílá. Maximální dosah senzoru: 6 m
- ⚡ spínač kazení 6, P 20,
- ⚡ 1L, zásuvka, P 20 s chlazením - U zásuvek kde není znákováná výška bude výška 0,6m nad podlahou

Symbol	Název	Číslo a popis	Množství
S	Užl. bod, 0V, 230V, 1-fázový, 25A	110, 270, 310, 320, 330, 340, 350	9
S-1	Užl. bod, 0V, 230V, 1-fázový, 25A	110, 270, 310, 320, 330, 340, 350	6
N	Užl. bod, 0V, 230V, 1-fázový, 25A	110, 270, 310, 320, 330, 340, 350	7
V	Užl. bod, 0V, 230V, 1-fázový, 25A	110, 270, 310, 320, 330, 340, 350	1

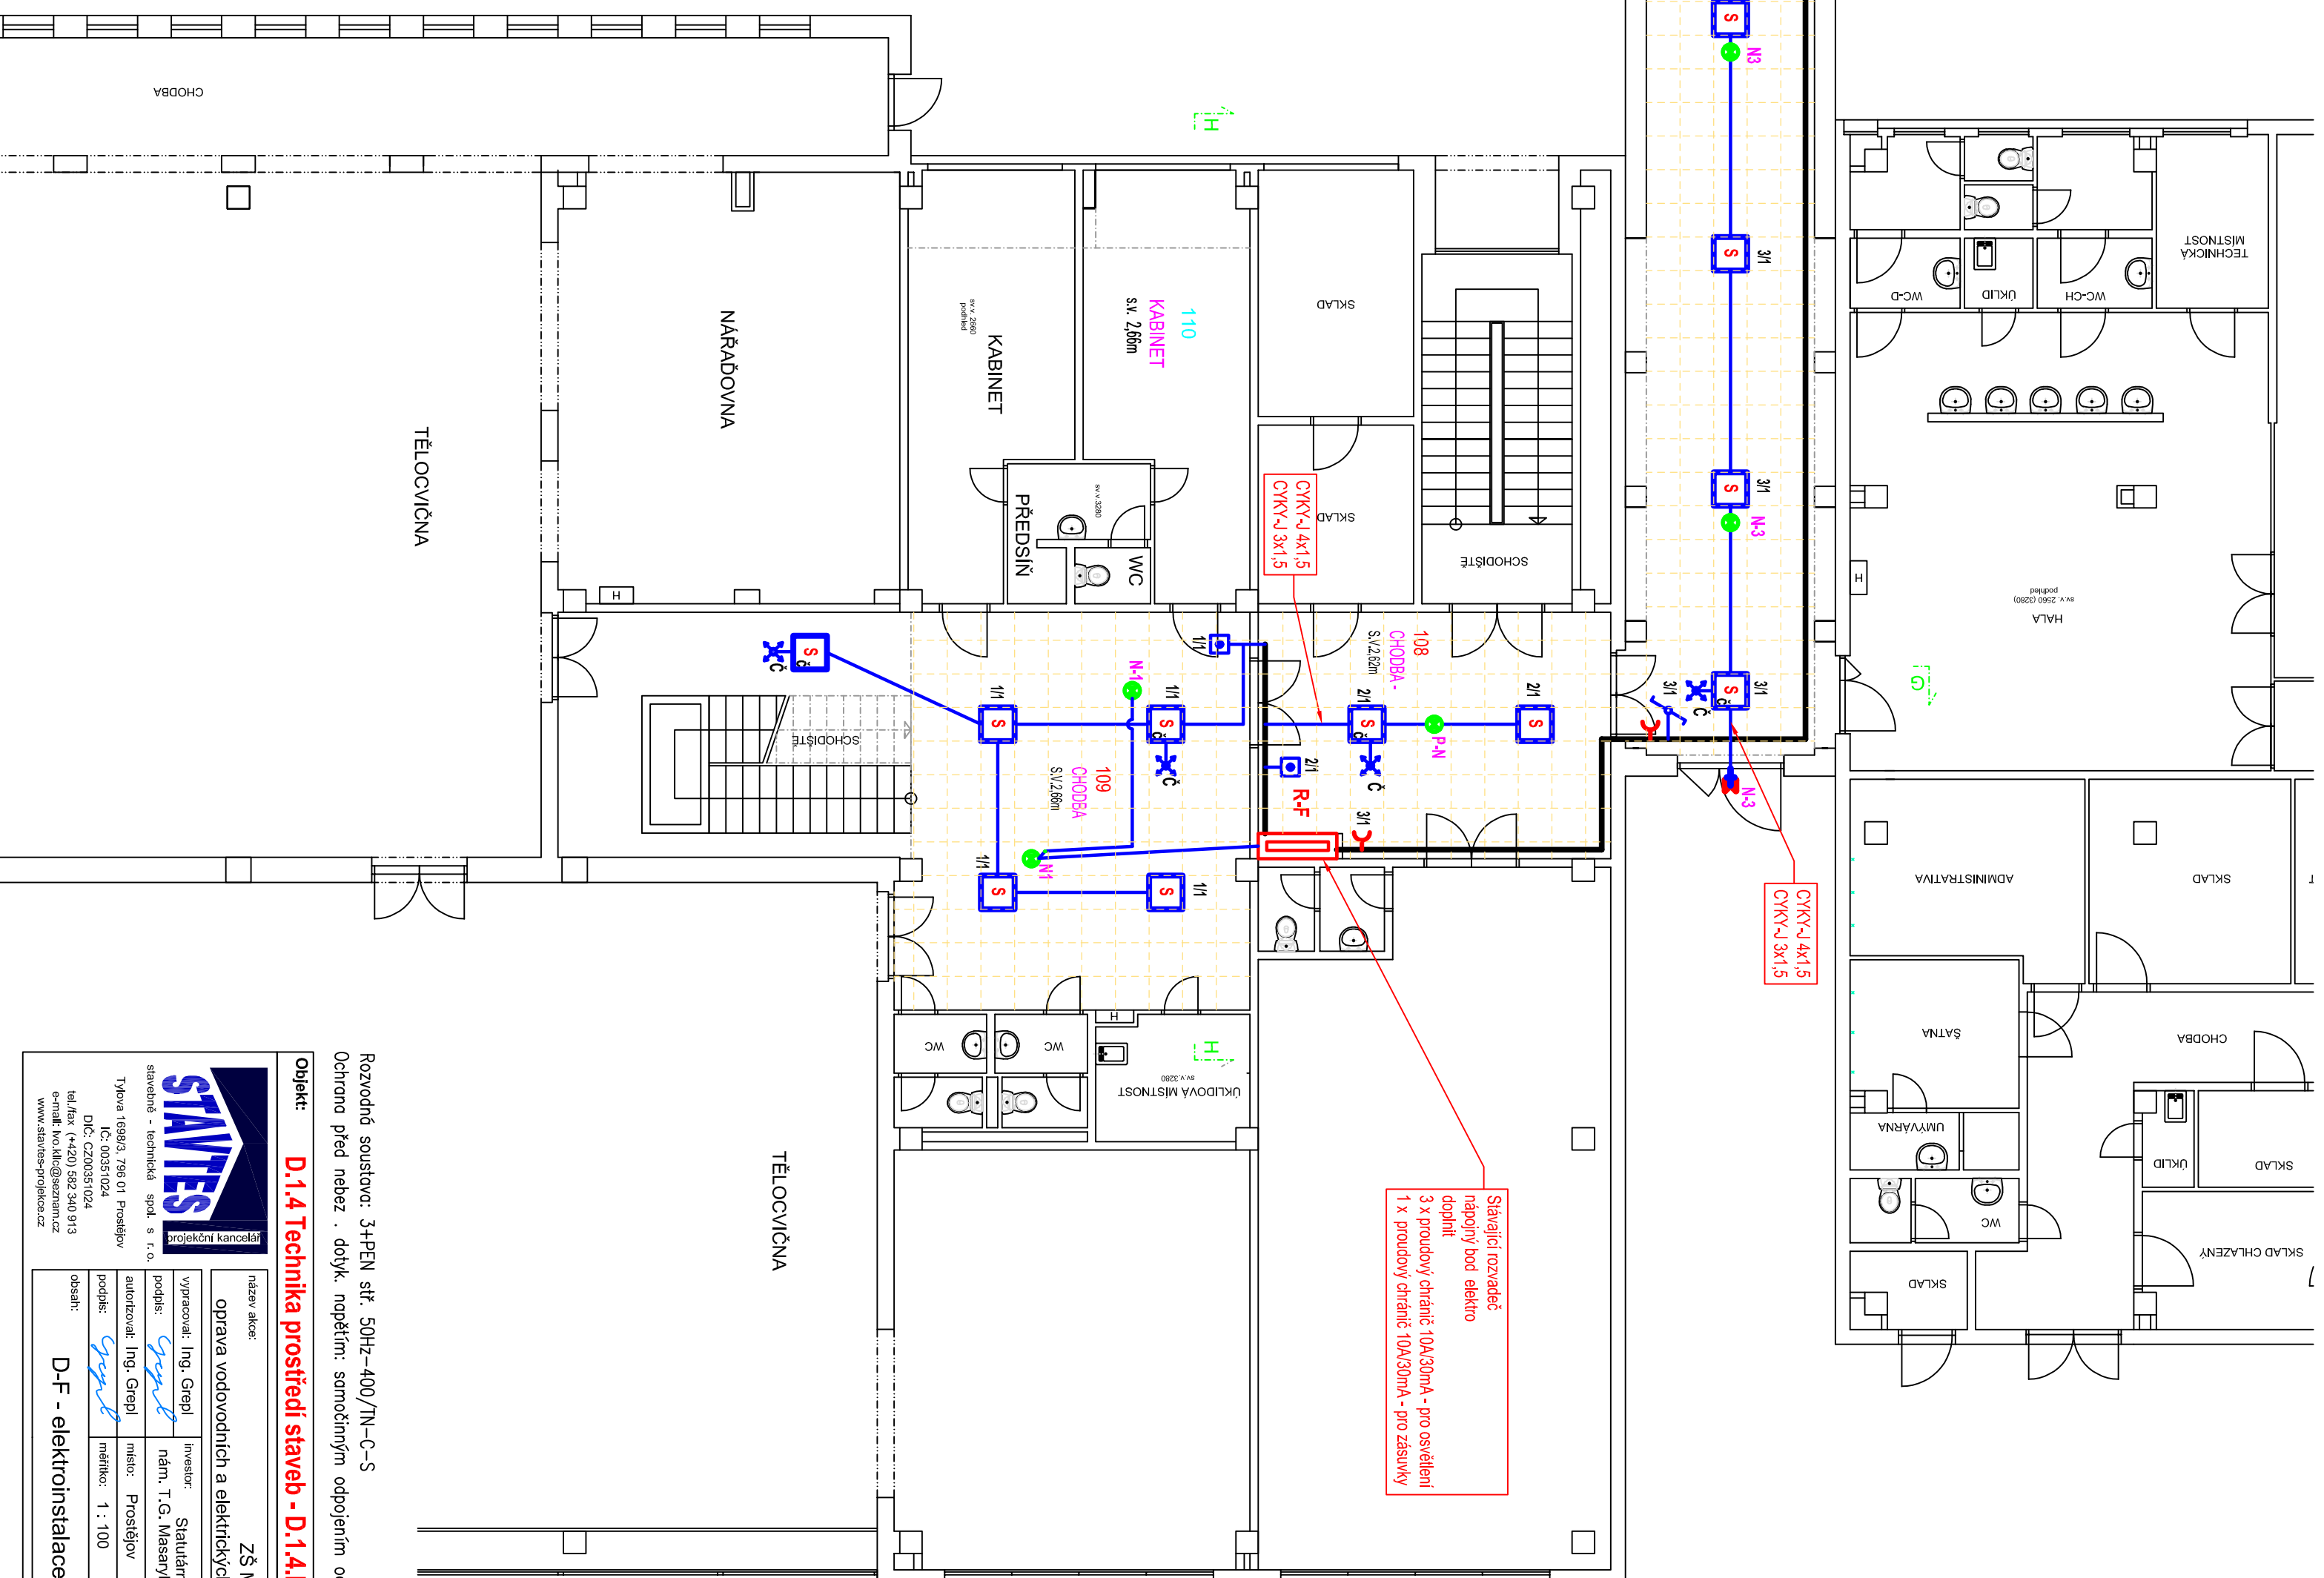

Rozvodná soustava: 3+NPEN, sítě: 50Hz—400/7N—C—S
Ochrana před nebez. · dočk. napětím: samočinným odpojením od zdroje

Objekt: D.1.4 Technika prostředí staveb - D.1.4.b Elektroinstalace		ZŠ Mělantřichova	
název akce:	oprava vodovodních a elektrických rozvodů vč. nového osvětlení a podhledů		
vypisovatel: Ing. Grepl	investor: Statutární město Prostějov	zakázkové č.:	03/2023
stavěbně - technická společnost: s.r.o.	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov	služba:	DSP
autorizovatel: Ing. Grepl	místo: Prostějov	kraj: Olomoucký	datum: 03/2023
Typova 1688a, 796 01 Prostějov	formát: 6 x A 4	termín: 6 x A 4	oddě: 6. výzkum
IC: 00351024	podpis:	metriky: 1 : 100	číslo:
tel./fax: (+420) 582 340 913	obsah: D-F - elektroinstalace chodeb		
e-mail: kontakt@stavitecs.cz	stránka: 2		
www.stavitecs-projekece.cz			

