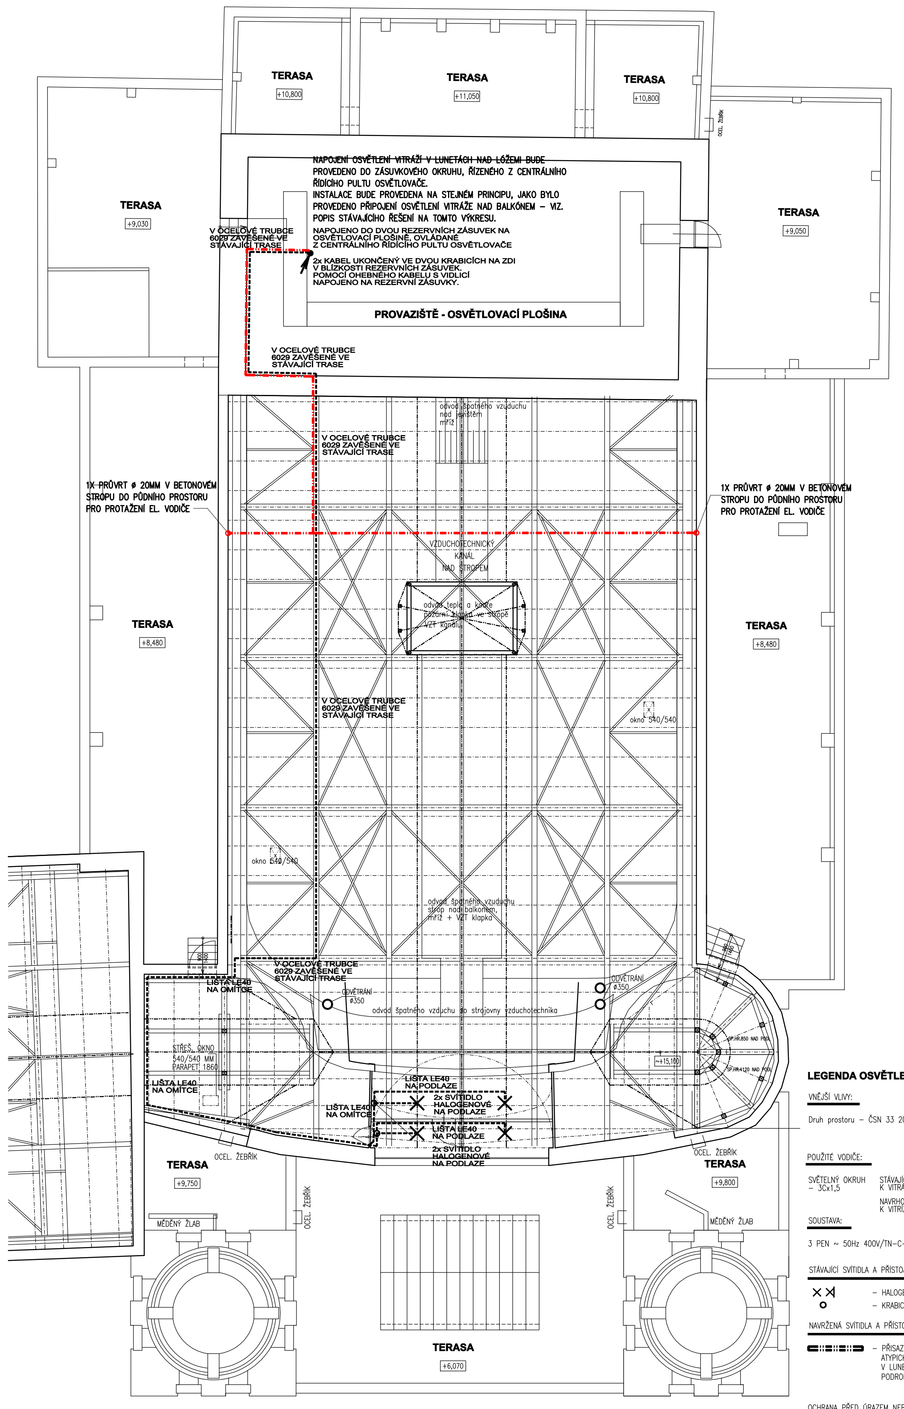

PŮDORYS 3.NP - PŮDY

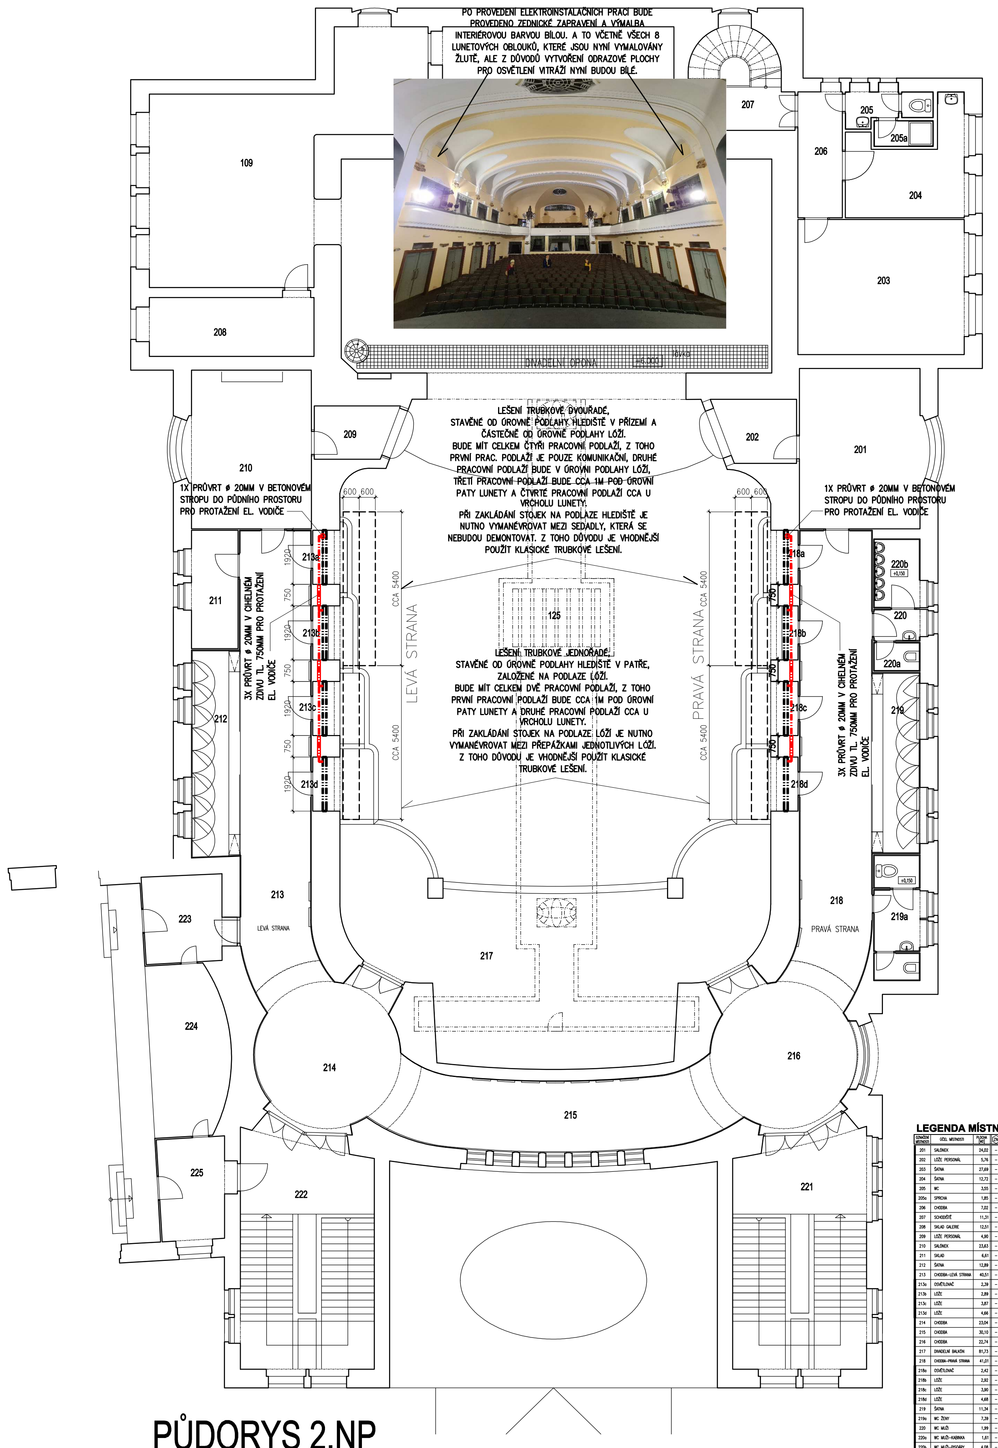

PŮDORYS 2.NP

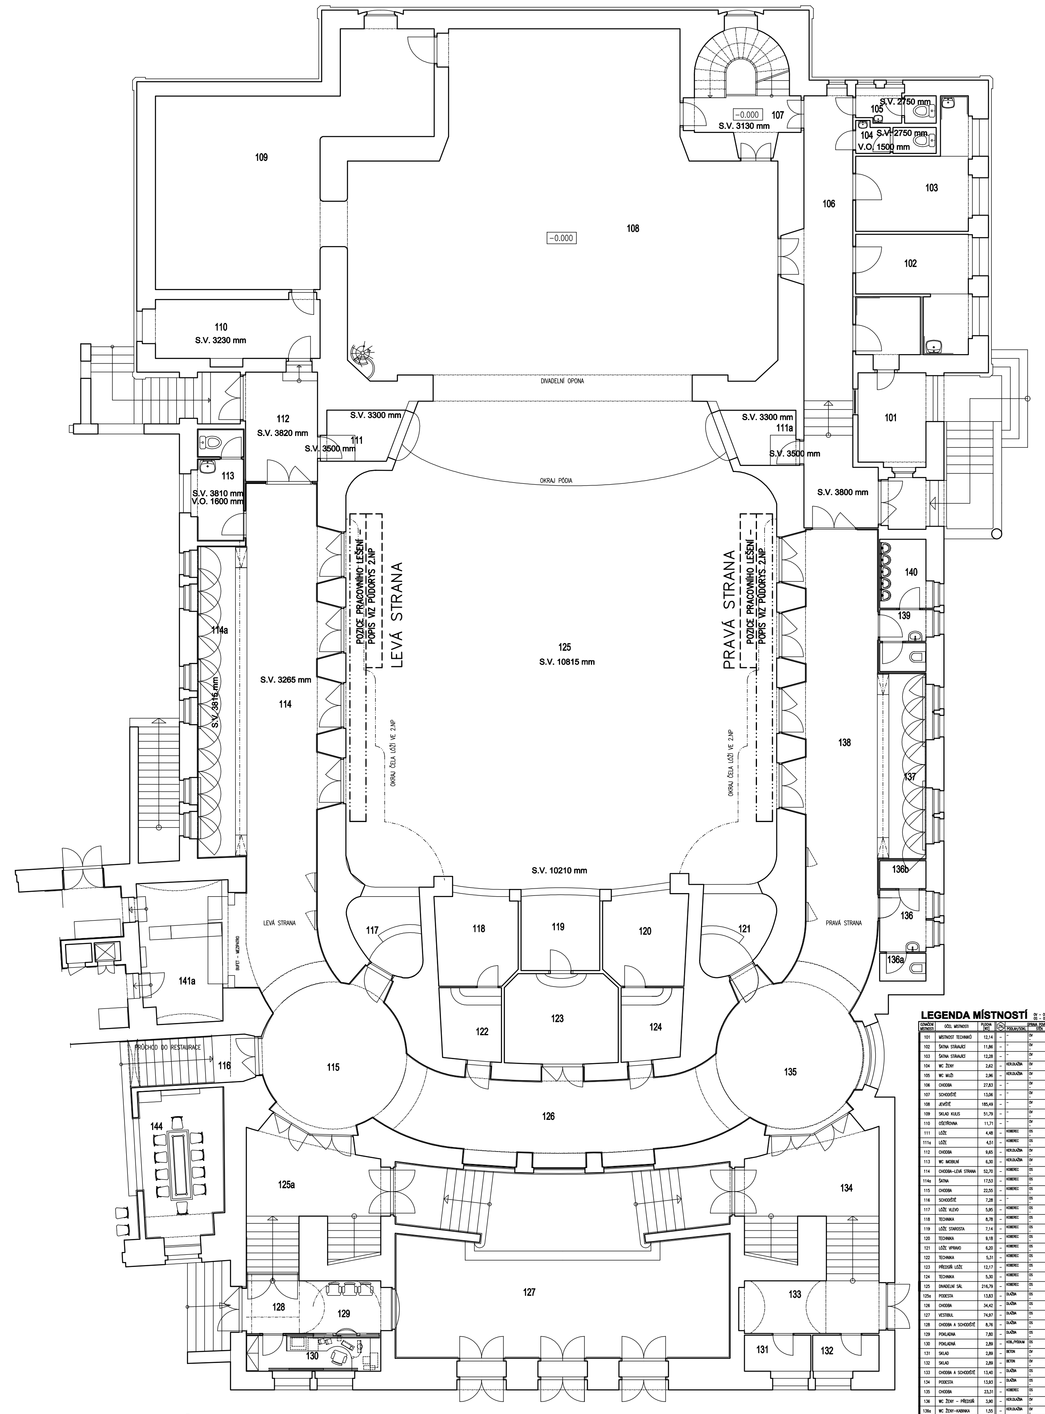

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA OSVĚTLENÍ VITRÁŽÍ:

VNĚJŠÍ VLIVY:

Druh prostoru – ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Příloha NA – normální

POUŽITÉ VODIČE:

SVĚTELNÝ OKRUH – 3CY1,5

STÁVAJÍCÍ ROZVODY K VITRÁŽÍ NAD BALKÓNEM

NAVRHOVANÉ ROZVODY K VITRÁŽÍM V LUNETÁCH NAD LOŽEMI

SOUSTAVA:

3 FEN – 50Hz 400V/TN–C–S

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA A PŘÍSTUPE PRO NASVĚTLENÍ VITRÁŽE NAD BALKÓNEM:

– HALOGENOVÝ REFLEKTOR – 150W
– KRABICE ODBOČNÁ

NAVRŽENÁ SVÍTIDLA A PŘÍSTUPE:

– PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO DLE SPECIFIKACE ATYPICKÝ VÝROBEK NA MÍRU ZAKNÝM OSMI POZICÍM V LUNETÁCH NAD LOŽEMI PODROBNĚ VIZ TECHNICKÝ LIST

OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.2:

ŽIVÉ ČÁSTI: – IZOLACE
– KRYTÍ
NEŽIVÉ ČÁSTI: – NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST:

Při provádění elektroinstalačních prací je nutné dodržet podmínky všech požárních norem pro daný objekt.
Prostupy volně vedených rozvodů požární dělicími konstrukcemi objektu musí být řádně utěsněny hmotami se stupněm hořlavosti dle požární zprávy. Tloušťka konstrukce musí mít požární odolnost dle požární zprávy.
V objektu nejsou nové instalováno zařízení k protipožárnímu zabezpečení objektu, které by vyžadovalo elektrické napojení.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	UŽ. ÚČEL	NOM. TEP.	ÚČ. VYTÁPĚNÍ	PŘIP. ZDROJ	NOM. TEP.	ÚČ. VYTÁPĚNÍ	POZNÁMKY	TP PRVEK
201	SCHÓD	20,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
202	LED. VÝSKLAD	5,70	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
203	SKLAD	21,00		NE	NE			LV
204	SANA	15,75		NE	NE			LV
205	WC	2,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
205a	SPRCHA	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
206	CHODBA	1,00		NE	NE			LV
207	CHARGÉT	11,25		NE	NE			LV
208	SKLAD VAZEB	12,07		NE	NE			LV
209	LED. VÝSKLAD	5,80		NE	NE			LV
210	SKLADU	23,00		NE	NE			LV
211	SKLAD	9,07		NE	NE			LV
212	SANA	12,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
213	CHODBA LEVÁ STRANA	49,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
214a	ÚKLIZOVÉ	2,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
214b	LED.	2,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
214c	LED.	1,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
214d	LED.	4,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
215	CHODBA	23,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
215a	CHODBA	20,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
215b	CHODBA	20,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
215c	CHODBA	20,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
215d	CHODBA	20,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
215e	CHODBA	20,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
216	CHODBA PRAVÁ STRANA	49,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
217a	ÚKLIZOVÉ	2,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
217b	LED.	4,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
217c	LED.	1,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
217d	LED.	2,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			VyV
218	SANA	12,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
219a	WC - ŽENY	1,75	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
219b	WC - MUŽI	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
219c	WC - MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,07	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
219d	WC - MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
220	CHARGÉT	20,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
220a	CHARGÉT	20,75	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
220b	CHARGÉT	20,75	SOUČASNÝ	NE	NE			LV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	UŽ. ÚČEL	NOM. TEP.	ÚČ. VYTÁPĚNÍ	PŘIP. ZDROJ	NOM. TEP.	ÚČ. VYTÁPĚNÍ	POZNÁMKY	TP PRVEK
101	ADMINISTR. TECHNIKY	15,75		NE	NE			LV
102	ŠATNA ZAMĚST.	11,00		NE	NE			LV
103	ŠATNA ZAMĚST.	11,00		NE	NE			LV
104	WC ŽENY	4,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
105	WC MUŽI	2,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
106	CHODBA	11,00		NE	NE			LV
107	CHARGÉT	11,00		NE	NE			LV
108	JEVIŠTĚ	195,00		NE	NE			LV
109	SÁLA DIVÁKŮ	15,75		NE	NE			LV
110	ÚŠTOVNA	11,75		NE	NE			LV
111	LED.	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
111a	LED.	1,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
111b	CHODBA	3,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
112	WC INVALIDÉ	3,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
113	ÚKLIZ. LEVÁ STRANA	3,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
114a	ŠATNA	11,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
114b	CHODBA	23,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
115	CHARGÉT	5,00		NE	NE			LV
116	LED. CHARGÉTU	2,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
117	TECHNIKA	8,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
118	TECHNIKA	8,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
119	LED. VÝTAHU	2,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
120	TECHNIKA	8,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
121	TECHNIKA	8,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
122	PŘEVLEK LED.	5,07	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
123	TECHNIKA	8,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
124	TECHNIKA	8,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
125	DIVÁCKÁ SÁL	21,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
125a	PŘEDSÍŇ	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
126	PŘEVLEKÁRNA	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
127	SKLAD	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
128	SKLAD	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
129	CHODBA K CHARGÉTU	4,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
130	PŘEVLEKÁRNA	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
130a	PŘEVLEKÁRNA	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
130b	SKLAD	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
131	SKLAD	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
132	CHODBA K CHARGÉTU	4,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
133	PŘEVLEKÁRNA	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
134	PŘEVLEKÁRNA	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
135	SKLAD	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
136	CHODBA K CHARGÉTU	4,75	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
136a	PŘEVLEKÁRNA	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
136b	SKLAD	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
137	TECHNIKA	8,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
138	TECHNIKA	8,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV (NN.)
139	WC - ŽENY	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
140	WC - MUŽI	1,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
141a	WC INVALIDÉ	3,00	SOUČASNÝ	NE	NE			LV
142	ÚKLIZ.	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
143	ÚKLIZ.	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV
144	ÚKLIZ.	1,00	ŽÁDNÝ	NE	NE			LV

S

ZEMĚ : CR	AKCE : NÁRODNÍ DŮM V PROSTĚJOVĚ - MĚSTSKÉ DIVADLO ÚPRAVA OSAZENÍ VITRÁŽÍ V HLEDIŠTI NAD LOŽEMI Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ PROJEKCE PROJEKTOVÁ ČINNOST PROJECT PLUS 796 01 PROSTĚJOV Tel: 582 344 444 Fax: 582 344 445 IČ: 47984723 DIČ: CZ7103171235 K. ÚSTAVU 2253, 2254, 2255	
KRAJ : OLOMOUCKÝ			
POVĚŘ.OBEC: PROSTĚJOV			
MĚSTO : PROSTĚJOV			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV, NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 79601 PROSTĚJOV		ARCH. ČÍSLO : 1378	
HLAVNÍ INŽ.: ING.ARCH.L.LANGER	OBSAH : D1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ KOORDINAČNÍ PŮDORYSY 1.,2. A 3.NP	DATUM : 11/2021	VÝTISK Č.
ARCHITEKT : ING.ARCH.Z.BERAN		STUPEŇ : DPS	
VYPRACOVAL : ING.ARCH.Z.BERAN		MĚŘÍTKO : 1:100	ČÍSLO VÝKRESU : D1.1.01
KRESLIL : ING.ARCH.Z.BERAN			